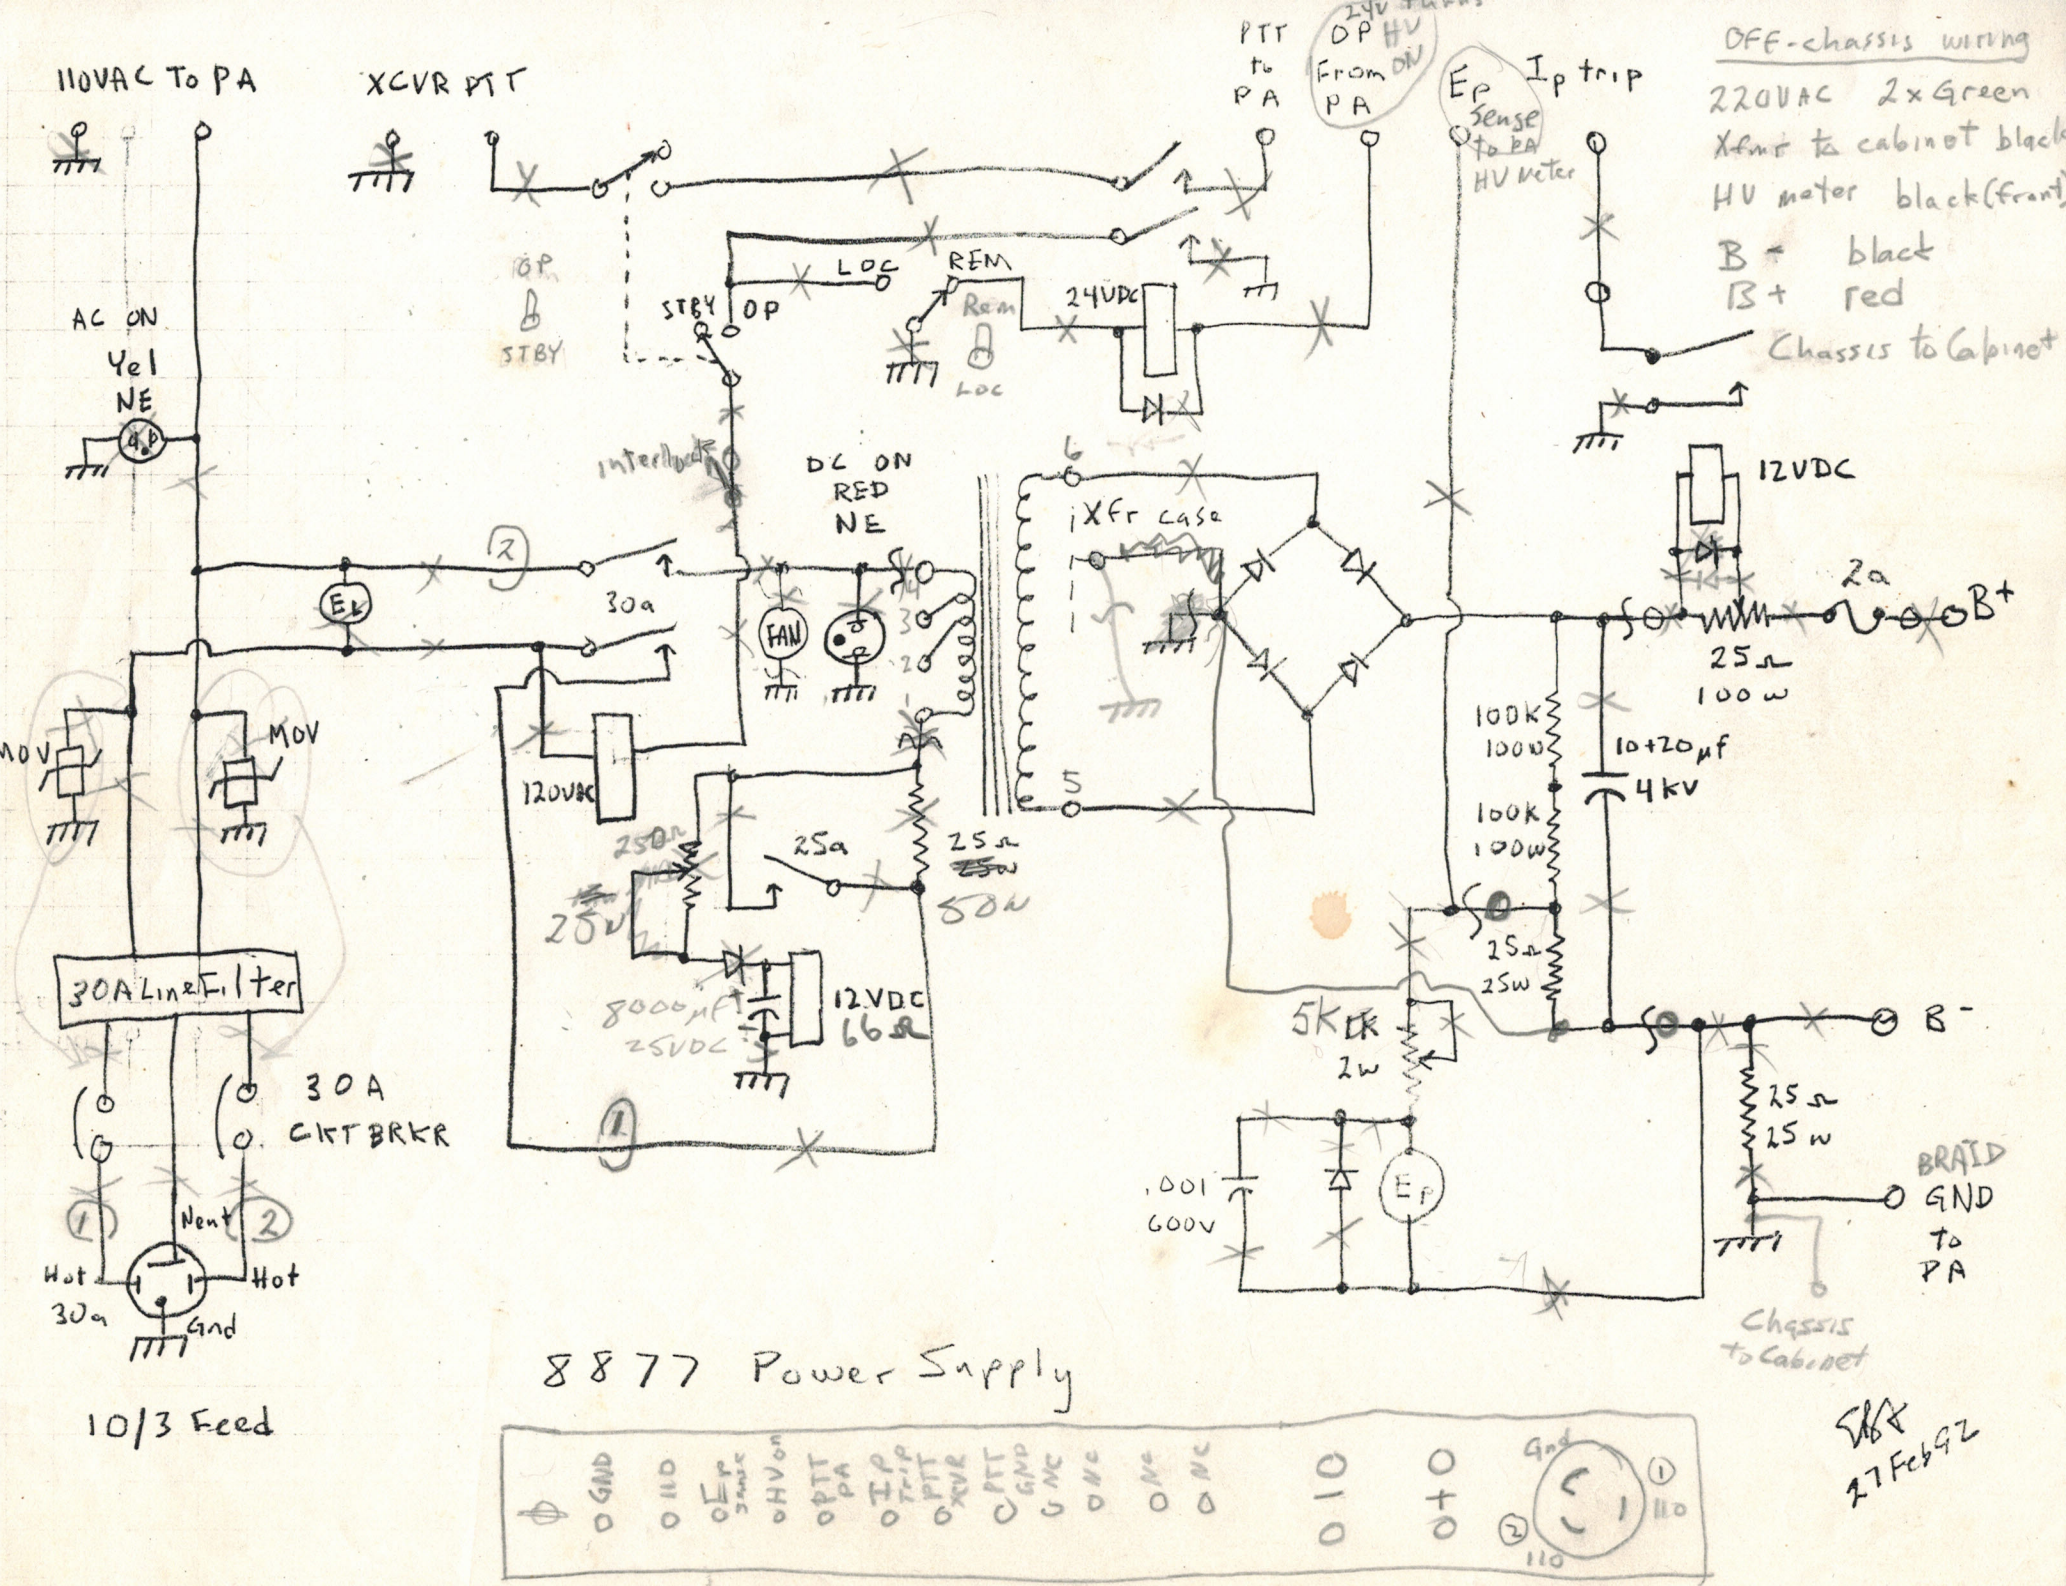
110VAC To PA
XCVR PTT
PTT to PA
OP HV From PA
Ep Sense to PA HV meter
Ip trip
OFF-chassis wiring
220VAC 2x Green
Xfmr to cabinet black
HV meter black (front)
B - black
B+ red
Chassis to Cabinet
AC ON
Yel NE
OP
STBY
LOC
REM
24VDC
interlock
DC ON
RED NE
Xfr case
12VDC
2a
B+
25Ω
100w
30a
FAN
MOV
MOV
120VAC
25Ω
25w
25a
25Ω
50W
8000µf
25VDC
12VDC
66Ω
100K
100W
10+20µf
4kv
100K
100W
25Ω
25W
5K
2W
B-
30A Line Filter
30A
CKT BRKR
Neut
Hot
30a
Hot
Gnd
.001
600V
Ep
25Ω
25W
BRAID GND to PA
Chassis to Cabinet
10/3 Feed
8877 Power Supply
GND
HV on
PTT PA
PTT XCVR
GND
NC
Gnd
110
110
SBT
27 Feb 92